PRINSIPPTEGNING
GRØFTETVERRSNITT I LØSMASSER

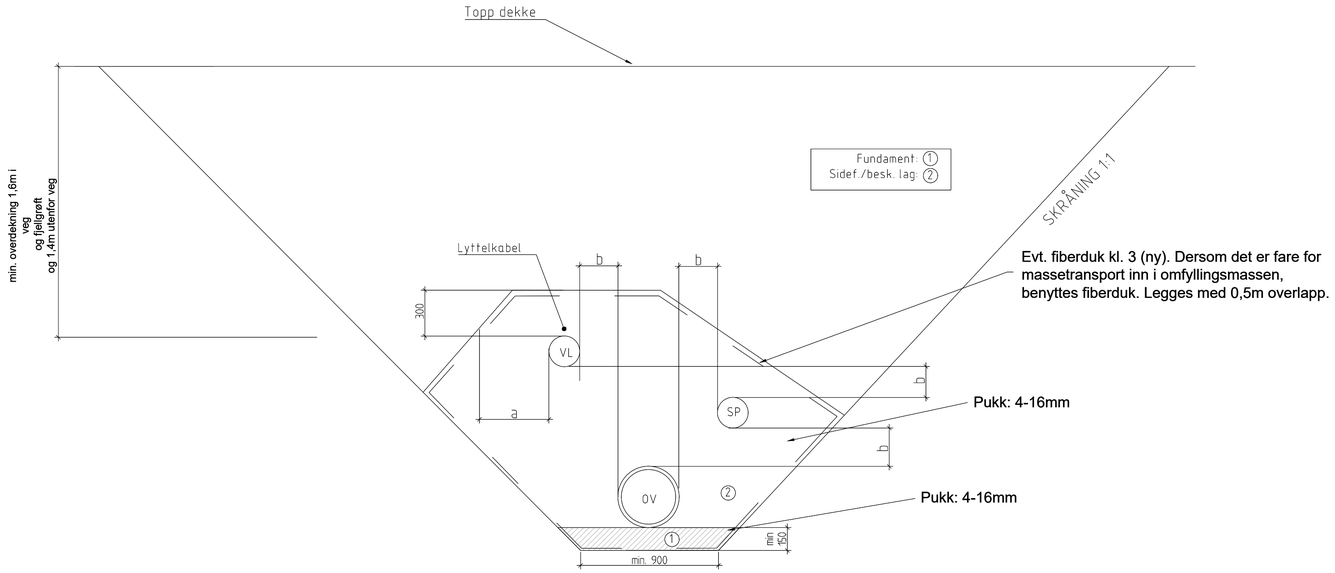

Evt. fiberduk kl. 3 (ny). Dersom det er fare for massetransport inn i omfyllingsmassen, benyttes fiberduk. Legges med 0,5m overlapp.

Sideforsterkningslag:

Dimensjon på ledningene varierer ifølge plantegningen.

Rørdiameter (mm)	Til grøfteside "a"	Mellom rør "b"
DN>225	200	200
225<DN<350	250	200
350<DN<700	350	250
700<DN<1200	425	400

Fundament:

Rørdiameter (mm)	Normale grunnforhold	Harde grunnforhold fjell eller betong
DN>400	150	150
400<DN<1200	200	300

GRØFTETVERRSNITT I FJELL

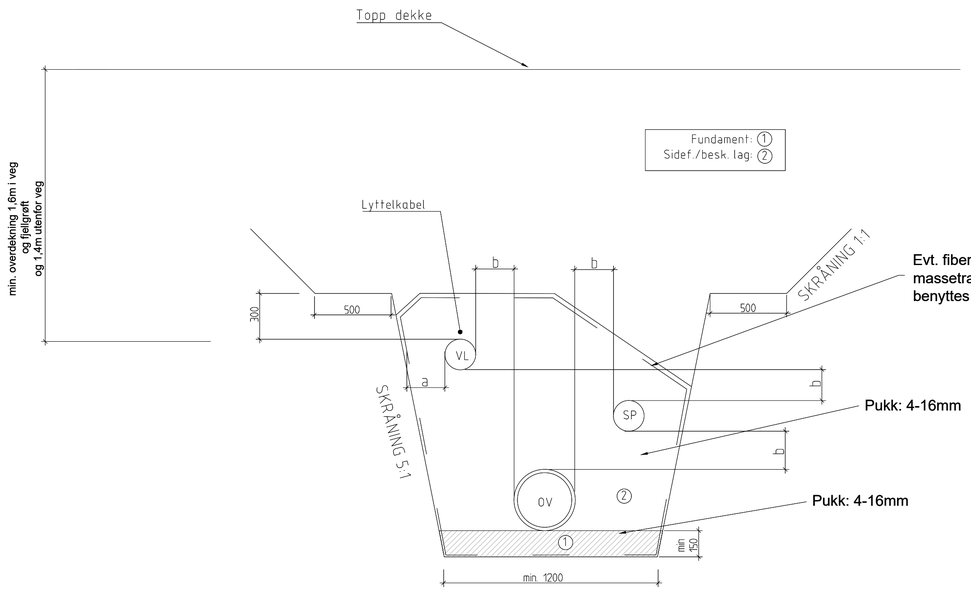

Evt. fiberduk kl. 3 (ny). Dersom det er fare for massetransport inn i omfyllingsmassen, benyttes fiberduk. Legges med 0,5m overlapp.

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.

Vågan Kommune

Storgata Svolvær

Prinsipp grøftetverrsnitt

Tegnet av: ELSI	Saksbehandler: ELSI
Sidemannskontr.: ERGL	Oppdragsansvarlig: RYPN
Fag: VA	Målestokk: A1 - 1:20, A3 - 1:40
Dato: 30.03.2022	
Oppdragsnr.: A206773	Status: TILBUDSTEGNING
Tegning nr.: GH250	Rev.

COWI

Format: A1 Filnavn: O:\A205000\A206773\10-BIM\3.3 Tegninger\Plandata\02d\tegninger\G-tegn\Lay: A_GH_svolvær.dwg Xref: A_GH.dwg A_GH_2.dwg
Plot: ELSI 28.03.2022 16:23:06